




ABI 100 / 12V



Trafo 220 / 230 / 240 V




Trafo 0,2A / Trafo 1A

Anschluss eines zentralen Trafos an Abluftelemente ABI 100 / 12 V

Montage:

1. Der zentrale Trafo ist an einem zentralen Ort (z.B. Unterverteilung) anzubringen. Die Eingangsspannung dieses Trafos ist 230V. Die Ausgangsspannung beträgt 12 V AC.
2. Bei der Auslegung des zentralen Netzteils ist ein Nennstrom von 0,5 A pro Abluftelement zu berücksichtigen.
3. Von diesem Trafo eine Versorgungsleitung (2 x 1,0 mm² bis 20 Meter Leitungslänge; über 20 Meter: Leitungslänge 2 x 1,5 mm² abgeschirmt) zu den einzelnen Abluftelementen verlegen.

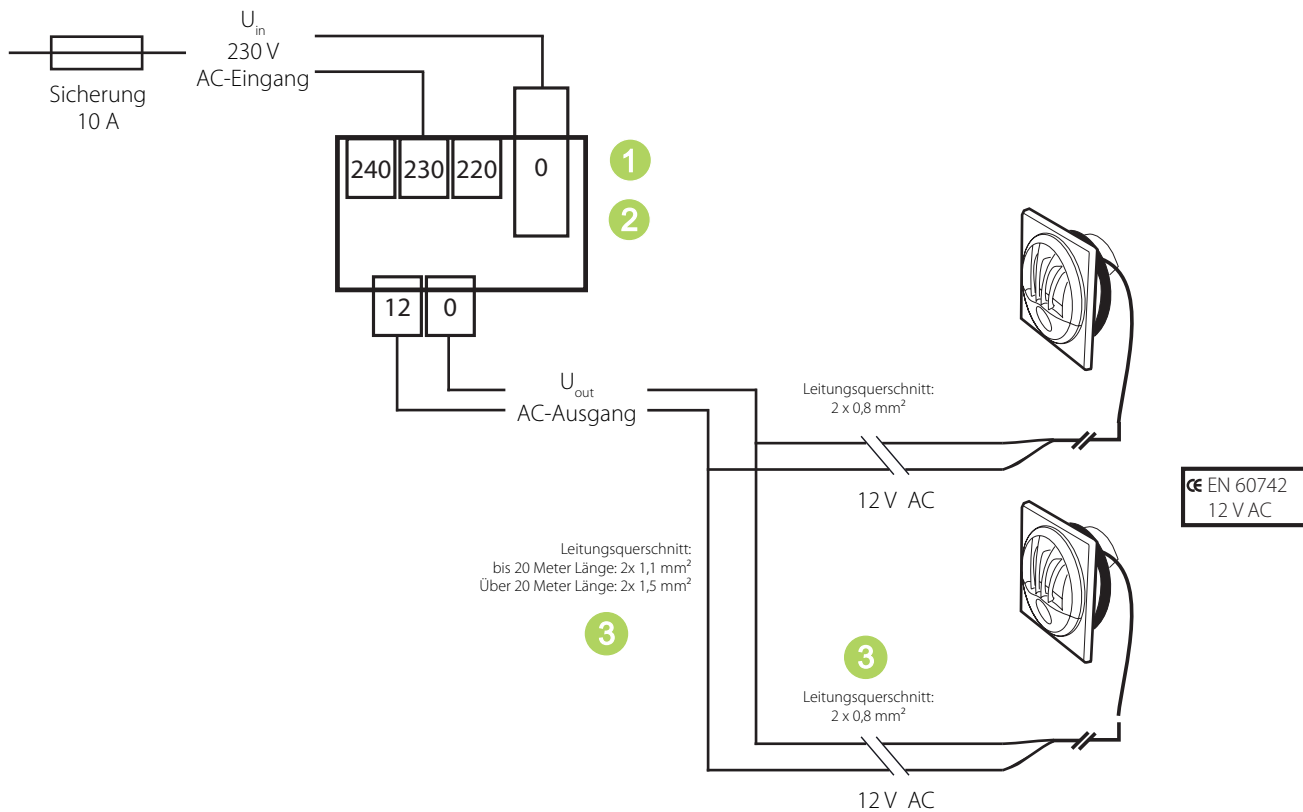

1. Der hier abgebildete Transformator ist der Trafo 220 / 230 / 240 V, Art. Nr. 2922. Der Einsatz anderer Aereco-Trafos ist auch möglich.