

WS

Absperrvorrichtung nach DIN 18017-3
gegen Feuer und Rauch

DN 100 und 125 mm

Einbau an und außerhalb von
Wandungen von F90-Schächten

ohne Wartungsauflagen





Funktion

Im Regelbetrieb ist die Absperrvorrichtung geöffnet und hat einen freien Durchgang – KEINE Querschnittsverengung.

Im Brandfall schließt die Absperrvorrichtung und verhindert somit die Brandübertragung.

	WS
Bauaufsichtliche Zulassung (DiBT)	JA - Z-41.3-689
Feuerwiderstandsklasse	K30-K90 18017/I30-I90
Wartungsauflagen	keine
Einbau an und außerhalb von Wandungen von feuerwiderstandsfähigen Schächten (F90 - Mindestdicke 150 mm) oder vertikalen feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen (L90)	JA (K90-18017)
Lageunabhängiger Einbau in Schachtwänden	JA
Freier Querschnitt der Hauptleitung	JA

Zeichnungen und Maße in mm

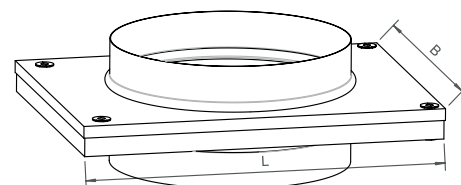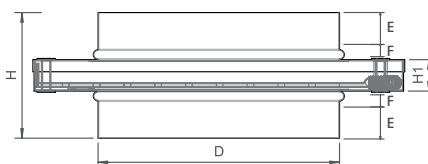

Angabe in mm	WS 100	WS 125
D	98	123
L	190	219
B	136	163
H	76	76
H1	26	26
E	15	15
F	10	10