




RSG RM xxx

TI-P-15

RSG RM:
Vergleich des minimalen Achsabstandes zwischen Anschlussstutzen und Decke, je nach Einbausituation.

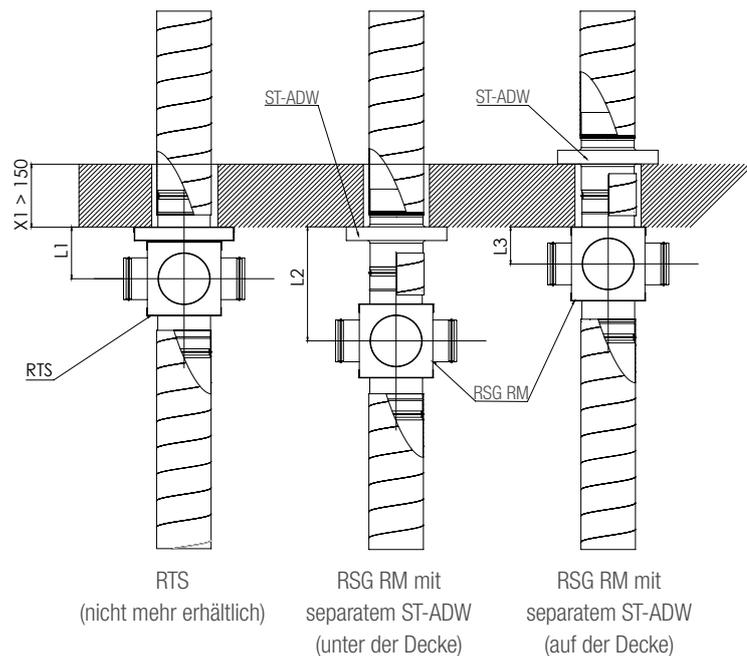

Für Abluftsysteme mit vereinfachtem Brandschutz nach DIN 18017-3, empfiehlt Aereco bei Verwendung von Absperrvorrichtungen, den Einsatz von Deckenschotts (ST-ADW) und Rauchschutz T-Stücken (RSG RM). Unten stehende Tabelle verdeutlicht die aus der gewählten Einbausituation resultierenden, minimalen Achsabstände zwischen Rohranschluss und Rohdecke. Ebenfalls enthalten sind die Angaben zum zwischenzeitlich nicht mehr verfügbaren Rauchschutz T-Stück mit angeflanschem Deckenschott.

DN Hauptleitung	RTS	RSG RM + ST-ADW* (unter der Decke)	RSG RM + ST-ADW (auf der Decke)
	L1	L2	L3
125	117	236	85
140	126	245	94
160	137	256	105
180	147	266	115
200	158	277	126

* Abstand RSG RM und ST-ADW: 5 mm

Beachte: Das Rauchschutz / T-Stück RSG RM kann auch mit Deckenschotts anderer Fabrikate verwendet werden.